




2023年第3季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	评价标准	单位: mg/m ³ (除注明者外)									
			监测日期	排污口名称	甲烷 (%)	臭气浓度 (无量纲)	硫化氢	甲硫醇	甲硫醚	二甲二硫	达标评价	备注
增城区	增城区荣厦垃圾填埋场	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)	2023/7/26	填埋区上风向	---	---	---	---	---	---	达标	
				填埋区下风向1#	4×10 ⁻⁴	---	---	---	---	---	达标	
				填埋区下风向2#	5×10 ⁻⁴	---	---	---	---	---	达标	
				填埋区下风向3#	4×10 ⁻⁴	---	---	---	---	---	达标	
			标准限值		0.1	---	---	---	---	---	---	
	增城区荣厦垃圾填埋场	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 二级新改扩建	2023/7/13	厂界上风向	---	<10	0.006L	0.001L	0.006L	0.006L	达标	
				厂界下风向1#	---	<10	0.006L	0.001L	0.006L	0.006L	达标	
				厂界下风向2#	---	<10	0.006L	0.001L	0.006L	0.006L	达标	
				厂界下风向3#	---	<10	0.006L	0.001L	0.006L	0.006L	达标	
			标准限值		5	20	0.06	0.007	0.07	0.06	---	



2023年第3季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果

企业名单			单 位: mg/L (pH: 无量纲; 粪大肠菌群数: CFU/L; 色度: 稀释倍数)																		
行政区	企业名称	评价标准	监测日期	排污口名称	pH值	氨氮	粪大肠菌群数	化学需氧量	六价铬	色度	五日生化需氧量	悬浮物	总氮	总镉	总铬	总汞	总磷	总铅	总砷	达标评价	备注
增城区	增城区棠厦垃圾填埋场	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB 16889-2008) 表2污染物排放限值	2023/7/18	治理设施出水口	6.6	0.040	400	4	0.004L	2	1.3	12	20.3	0.005L	0.03L	0.00004L	0.07	0.07L	0.0007	达标	
			标准限值				6-9	25	10000	100	0.05	40	30	40	0.01	0.1	0.001	3	0.1	0.1	---

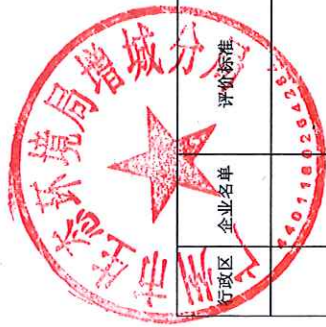

2023年第三季度广州市生活垃圾处理重点监控企业监督性监测结果

行政区	企业名单	评价标准	单位 (mg/L, pH值为无量纲, 总大肠菌群为MPN/100mL)																								备注		
			监测日期	排污口名称	pH值	氨氮	氟化物	高锰酸盐指数	镉	挥发酚	硫酸盐	六价铬	氯化物	锰	铅	氰化物	溶解性总固体	砷	铁	铜	硝酸盐氮	锌	亚硝酸盐	总大肠菌群	总汞	总硬度		达标评价	
增城区	增城区炭厦垃圾填埋场	《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)	2023/7/18	地下水1#	5.4	0.065	0.006L	2.2	0.00011	0.0003L	0.442	0.004L	7.38	0.146	0.00011	0.004L	91	0.0004	0.147	0.00008L	6.84	0.0218	0.078	3000	0.00004L	14.5	V类	定类项目为pH值、 总大肠菌群	
				标准限值	V类	II类	I类	III类	II类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	II类	I类	III类	I类	II类	V类	I类	I类	---	
			2023/7/18	地下水3#	5.5	0.124	0.006L	3.5	0.00034	0.0003L	4.55	0.004L	65.8	0.559	0.00078	0.004L	240	0.0004	0.0145	0.00008L	9.64	0.0329	0.054	98000	0.00004L	48.3	V类	定类项目为总大肠 菌群	
				标准限值	IV类	III类	I类	IV类	II类	I类	I类	I类	II类	IV类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	III类	I类	II类	V类	I类	I类	---		
			2023/7/18	地下水4#	6.1	0.038	0.006L	2.0	0.00005L	0.0003L	1.02	0.004L	38.5	0.0962	0.00044	0.004L	152	0.0003L	0.00184	0.00008L	3.88	0.0191	0.016L	87000	0.00004L	44.3	V类	定类项目为总大肠 菌群	
				标准限值	IV类	II类	I类	II类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	III类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	II类	I类	I类	V类	I类	I类	---	
			2023/7/18	地下水5#	5.8	0.471	0.006L	7.2	0.00005L	0.0003L	3.69	0.004L	4.31	0.108	0.00024	0.004L	34	0.0005	0.0390	0.00020	1.52	0.0168	0.063	170000	0.00004L	26.3	V类	定类项目为总大肠 菌群	
				标准限值	IV类	III类	I类	IV类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	II类	II类	V类	I类	I类	---	

备注: 表中有“ND”表示未检出, 其数值为该项目检出限。



2023年7月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/7/18	化学需氧量	29	40	是
						氨氮	0.430	5	是
						总磷	0.19	0.5	是
						总氮	9.04	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/7/10	化学需氧量	8	40	是
						氨氮	0.535	5	是
						总磷	0.07	0.5	是
						总氮	11.1	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/7/11	化学需氧量	6	40	是
						氨氮	0.120	5	是
						总磷	0.13	0.5	是
						总氮	8.87	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/7/10	化学需氧量	5	40	是
						氨氮	0.174	5	是
						总磷	0.14	0.5	是
						总氮	7.05	15	是
						悬浮物	4L	10	是
增城区	广州华浩能源环保股份有限公司 (正果污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/7/10	化学需氧量	5	40	是
						氨氮	0.219	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	8.03	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州市增城净水有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/7/10	化学需氧量	7	40	是
						氨氮	1.89	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	8.45	15	是
						悬浮物	4	10	是



增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/7/18	化学需氧量	10	40	是
						氨氮	0.359	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	7.26	15	是
						悬浮物	7	10	是
						化学需氧量	5	40	是
增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/7/11	氨氮	0.138	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	8.83	15	是
						悬浮物	4	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

2023年8月国控企业监督性监测结果


行政区	企业名称	重点 属性	监测 点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准 限值	是否 达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/8/3	化学需氧量	31	40	是
						氨氮	0.698	5	是
						总磷	0.37	0.5	是
						总氮	8.80	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/8/1	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	2.88	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	11.7	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/8/2	化学需氧量	13	40	是
						氨氮	0.312	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	7.72	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/8/1	化学需氧量	5	40	是
						氨氮	0.298	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	7.23	15	是
						悬浮物	4L	10	是
增城区	广州华浩能源环保集团股份有限 公司(正果污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/8/1	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	2.94	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	11.1	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/8/1	化学需氧量	4	40	是
						氨氮	0.283	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	7.02	15	是
						悬浮物	4L	10	是





增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/8/3	化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 悬浮物	7 0.378 0.07 8.17 4	40 5 0.5 15 10	是 是 是 是 是
增城区	广州增城北控水处理有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/8/2	化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 悬浮物	7 0.116 0.06 8.31 6	40 5 0.5 15 10	是 是 是 是 是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

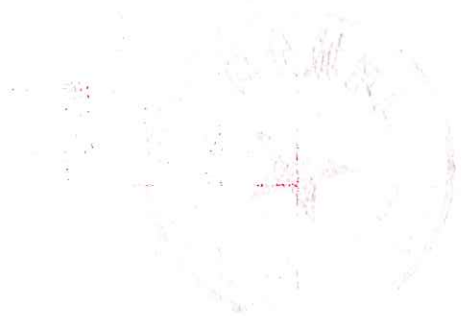

2023年9月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/9/6	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.150	5	是
						总磷	0.20	0.5	是
						总氮	11.4	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/9/5	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.736	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	9.37	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/9/4	化学需氧量	5	40	是
						氨氮	0.099	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	10.2	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州华浩高潭污水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/9/4	化学需氧量	5	40	是
						氨氮	0.048	5	是
						总磷	0.14	0.5	是
						总氮	7.15	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司 (正果污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/9/4	化学需氧量	6	40	是
						氨氮	1.63	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	8.04	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州市增城净水有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/9/4	化学需氧量	6	40	是
						氨氮	0.466	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	8.48	15	是
						悬浮物	6	10	是





增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/9/6	化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 悬浮物	8 0.312 0.05 11.2 5	40 5 0.5 15 10	是 是 是 是 是
增城区	广州增城北控水处理有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/9/5	化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 悬浮物	8 0.118 0.08 8.99 6	40 5 0.5 15 10	是 是 是 是 是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。